


EF片受口2個同時通電工法のご紹介


1アクション（通電作業）で2ファンクション（2個EF片受口を同時に通電）
EF片受直管の「EF片受口2個同時通電工法」を活用することで接合時間を短縮できます。

EF片受口2個同時通電作業手順

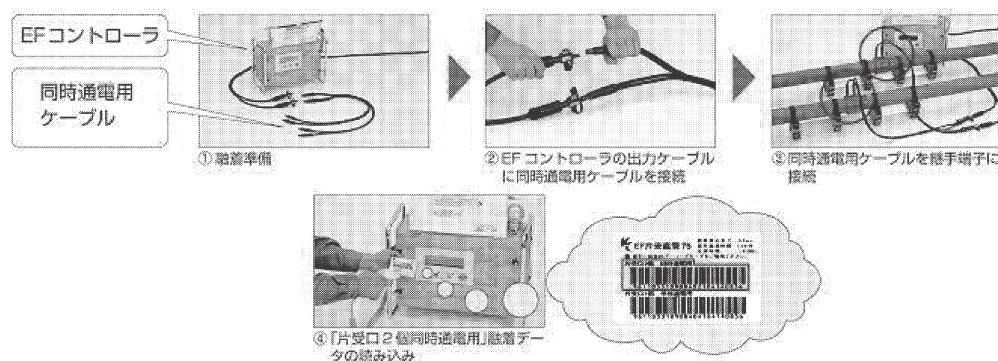

接合時間比較


EF片受直管呼び径別接合時間（例）*当社比

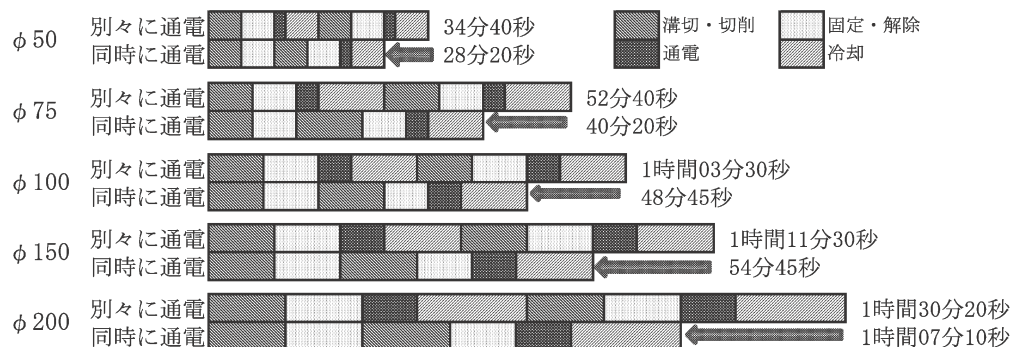

備考1. 接合時間は当社計測による参考数値です。

備考2. EF片受直管の据付や接合工具の準備に要する時間は含まれておりません。

呼び径200の接合時間比較（例）*当社比

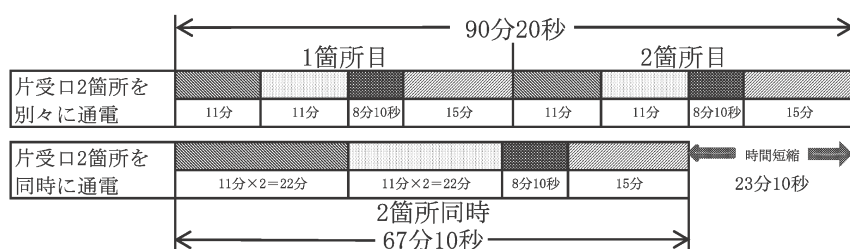


⚠ 注意

- 次のEF継手には、EF片受口2個同時通電工法は適用できません。
EFソケット、EFサドル、EFチーズ（呼び径50、75、100）及びフランジ付EFチーズ（呼び径75、100）
- 「EF片受口2個同時通電工法」はクボタシーアイ製品と以下に示すEFコントローラーのみ適用可能です。
共用型EFコントローラー（JWEF75N、JWEF200N、JWEF200N II）、KEF3000
（詳細は弊社までお問い合わせください。）

接合工具紹介

接合専用工具

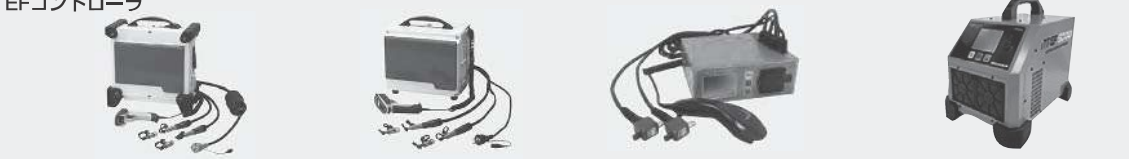EFコントローラ  JWEF300 (φ20～300用) JWEF100 (φ20～100用) NTEF100 (～呼び径100用) NTEF500α (～呼び径300用)				
パイプカッタ 	コールドリング 	スクレーバ 	手カンナ 	同時通電用ケーブル (ショート)  (ロング) 
φ50用ソケット・エルボクランプ 	チェーン式クランプ (両受EF継手対応品) 	ドラム式クランプ (呼び径250、300用) 	延長コード (長さ15m) 	変換コード  注)呼び径200以上には 使用できません。



- (1) 呼び径250、300では、管の精度度によりEF継手への挿入が困難な場合があります。
叩き込みせず、精度矯正機をご使用の上、施工してください。
- (2) パイプカッタやスクレーバの刃には素手で手を触れないようにしてください。鋭利なため、手を切る恐れがあります。

現場準備品

施工担当者は以下の清掃用具等をご用意ください。

ペーパータオル (クボタケミックス推奨品) キムワイブ (日本製紙クレシア株式会社製) 	JKワイパー (日本製紙クレシア株式会社製) 	エリエール プロワイブ ソフトスーパーワイパー (大王製紙株式会社製) 	PEクリーナー (製造元：三井化学株式会社製) (販売元：新和産業株式会社製) 	ネピア激吸収 キッチンタオル (王子製紙株式会社製) 
エタノール (純度95%以上) 	電動ドリル (市販品)  注)インパクト不可	セーバーソー (市販品) 	バンドソー (市販品) 	
発電機  注)コントローラにより 必要な仕様が異なり ます。	スケール 	コンベックス 	油性マーカー 	

試薬エタノールとキムワイブの使用量目安表 (ソケット個数)

呼び径	50	75	100	150	200
エタノール (500ml/本)	100ヶ	60ヶ	50ヶ	30ヶ	20ヶ
キムワイブ (200枚/箱)	70ヶ	50ヶ	40ヶ	20ヶ	10ヶ

施工上の注意点

運搬

管や継手運搬に当たっては次の事項に注意してください。

- ①トラックからの積み降ろしの際など、管や継ぎ手を放り投げたりして衝撃を与えないでください。
- ②トラックで運搬の際、管が吊り具や荷台の角に直接あたらないようにクッション材で保護してください。
- ③小運搬のときは、必ず管全体を持ち上げて運び、引きずったり滑らせないでください。
- ④片受直管の受口部端子を傷つけないように取り扱いをしてください。受口部の端子が破損すると融着できなくなる可能性があります。

保管


管、継手の保管では、製品の変形変色及び劣化を防止するため、次の事項に注意してください。

- ①管の保管は屋内保管を原則とし、メーカー出荷時の荷姿のままとしてください。現場で屋外保管する場合はシートなどで直射日光を避けるとともに、熱気がこもらないように風通しに配慮してください。特に片受直管の受口部が紫外線等により劣化すると融着不良になるおそれがありますので、必ずキャップや梱包袋をつけたまま直射日光を避けて保管してください。
- ②管の保管は平坦な場所を選び、まくら木を約 1m 間隔で敷き、不陸が生じないようにしてください。保管方法には目積みなど様々な方法がありますが、保管数量・置場に合わせた適切な方法を選択してください。特に EF 片受直管については、受口部の端子に衝撃を加えたりキズをつけないように、取り扱いには十分注意してください。
- ③継手及び EF 受口部の保管は屋内保管を原則とし、現場で屋外保管をする場合はメーカー出荷時の段ボール梱包状態のままシート等で覆ってください。
- ④管、継手とも、洗剤、溶剤、油が付着するおそれのある場所および火気の側（たき火、トーチランプ、工事用照明ランプ）には置かないでください。
- ⑤管の積み段数は下表を目安にしてください。


呼び径	段数
50～100	7以下
150	5以下
200～300	3以下

管の保管例




目積み（千鳥積み）する場合（1本梱包）

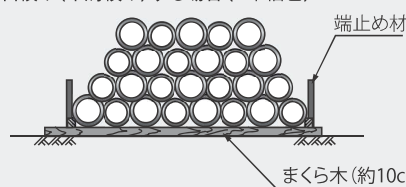


目積み（千鳥積み）する場合（2本結束梱包）

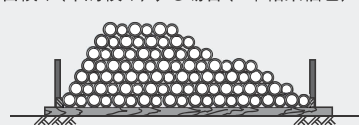

目積み（千鳥積み）する場合（3本結束梱包）

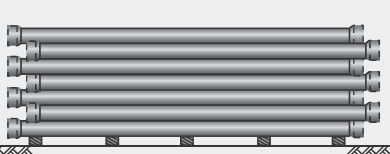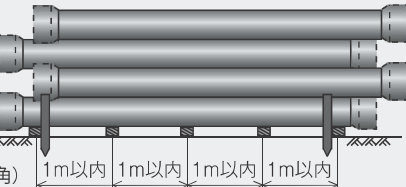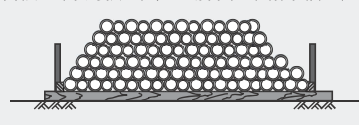

目積みする場合（5本結束梱包）

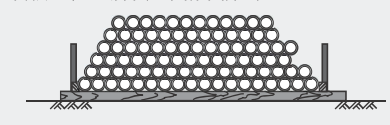


配管

- ①融着作業中の EF 接合部では水は必ず避けてください。水場ではポンプアップを行うか管の柔軟性を利用して接合部を持ち上げて、接合部が水に接しないようにしてから接合してください。
- ②既設管との接続で完全に止水できない状態ではメカニカル継手を用いて接続してください。
- ③雨天時には TENT などによる雨よけなどの対策を行って接合部が水に濡れないようにしてください。
- ④インジケータは融着面に砂・油が混入した場合でも隆起するので、インジケータだけでは正常融着と判断できません。必ず正しい手順（確実な清掃・切削・固定）の実施とコントローラの正常終了の確認を合わせて行ってください。
- ⑤インジケータ部に小石・砂等が挟まった場合には必ず除去してください。正常に融着された場合でもインジケータが隆起しない恐れがあります。
- ⑥埋め戻し・小運搬は冷却が完了してから行ってください。
- ⑦直管での曲げ配管は以下の範囲で行ってください。
- ⑧曲げ配管部におけるフランジ接合は避けてください。フランジ接合の曲げ配管も避けてください。

曲げ配管の最小半径

(m)

呼び径	50	75	100	150	200	250	300
最小半径	5.0	7.0	9.5	13.5	19.0	24.0	27.0

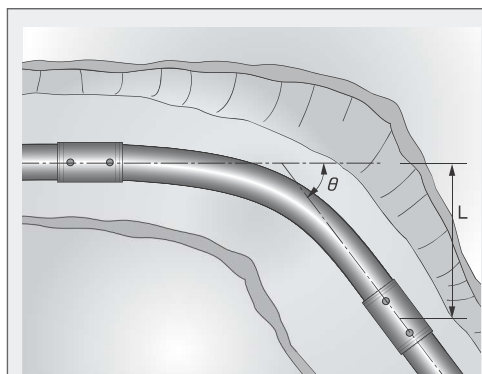


5m で可能な生曲げ角度と変位量

呼び径	50	75	100	150	200	250	300
角度 θ	55°	40°	30°	20°	15°	12°	10°
変位量 L (cm)	220	170	120	90	60	50	40

注）直管 3 本以上をあらかじめ陸継ぎし長尺管により曲げ配管を行います。
口径が大きくなる程、曲がりづらくなります。

⑨直管の最小切り管長さは以下の長さ(L)を推奨します。
(mm)


	L	
	片受口	直管のみ
φ 50	350以上	250以上
φ 75	350以上	250以上
φ 100	450以上	300以上
φ 150	450以上	350以上
φ 200	600以上	450以上
φ 250	—	550以上
φ 300	—	600以上

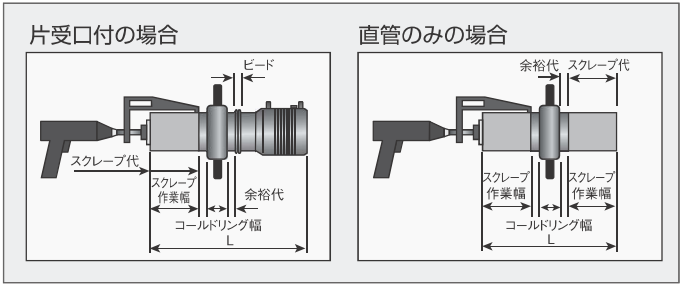

- ⑩管・継手には、水道表示用テープ以外のテープを直接貼らないでください。
テープの種類によっては粘着剤が管に悪影響を与える恐れがあります。
- ⑪管をコンクリートやモルタルで巻きたてる場合は、硬化時の温度が60℃を超えないよう注意してください。

埋設

- ①管の周囲は砂基礎とし、掘削溝底から管底までを10cm以上、管頂10cm以上まで砂を用いてください。この際、石やまくら木などの固形物が管に直接あたらないようにしてください。
- ②埋め戻しは、管の布設後、砂又は良質土で埋め戻し、その都度、管に充分なじませながらランマやたこで突き固め管の上面10cm位になるまで行ってください。その後埋め戻し土をよく突き堅めながら埋め戻してください。
- ③配管の途中でいったん埋め戻す場合には、管内に水や土砂が混入しないよう、管端に仮止めキャップ等を施してください。
- ④EF片受直管やEF継手の受口部分を融着せずに埋め戻すことは極力避けてください。やむをえず融着前の受口部分を埋め戻す際は、水または土砂が入らないように充分保護をし、埋め戻しの際の過大な力がかからないよう注意してください。

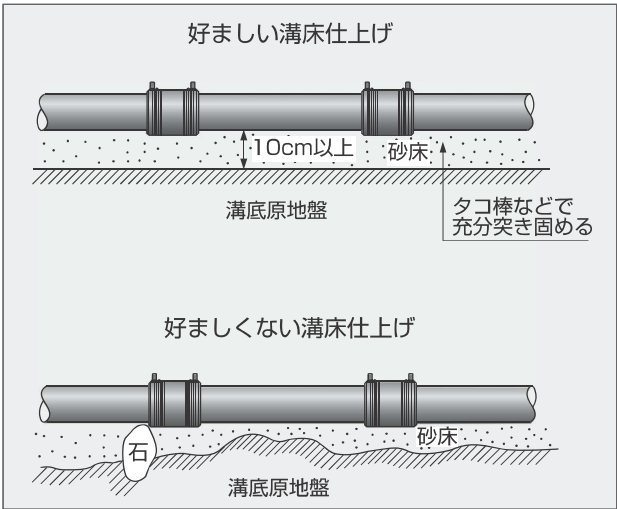

水圧試験


水道配水用ポリエチレン管路の水圧試験として右記の方法を推奨いたします。本方法は止水栓に水道用ソフトシール仕切弁(バルブ全閉時の最大差圧0.75MPa)を使用する場合を考慮した条件としております。なお、確実な漏水検知には、試験時間24時間をおすすめいたします。

- ①右記の方法による水圧試験は、最後のEF接合が終了してクランプを外せる状態になってから、下表の放置時間が経過してから行ってください。ただし、水圧が0.75MPaを越える場合は、最低1時間以上の放置時間を確保してください。なお、メカニカル継手は、接合完了後すぐに水圧試験が行えます。
- ②通水は、消火栓などを開いて管内の空気を除去しながら行います。満水になったら試験区間の弁を閉じ、消火栓などに取り付けた水圧計により圧力低下の有無を確認します。
- ③水圧試験では、漏水がない場合でも初期水圧値が低下しますので注意してください。またこれらの影響を最小限にとどめるため、水圧試験は最大500mまでの区間で実施することを推奨します。

水圧試験までの放置時間(水圧0.75MPa以下の場合)

製品	EF継手(EFソケット、EFベンド類、EFチース類、EFフランジ、EFキャップ)					EFサドル類
呼び径	50	75	100	150	200	—
放置時間	20分以上	20分以上	30分以上	45分以上	60分以上	30分以上

水道配水用ポリエチレンパイプ管路の水圧試験方法について

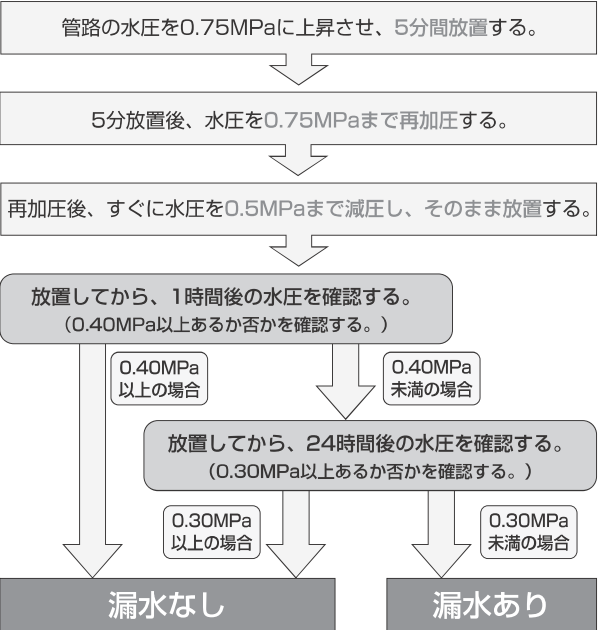

スキズオフ(圧着)工法

(注意) 本カタログでは施工の流れを紹介しています。実際の施工にあたっては「POLITECスキズオフ(圧着)工法ご説明資料」に記載の施工手順を遵守してください。

適用条件

- ① 呼び径50、75、100
- ② HPPE管用スキズオフ機(Politec推奨品)の使用
注)HPPE管用以外のスキズオフ機は管を潰し過ぎ、漏水の原因となるため使用しないでください。
- ③ メカニカルソケットによる接合
- ④ スキズオフ部はEFソケットで補強

工具・部材




●HPPE管用スキズオフ機


- HPPE管用スキズオフ機
- 圧着部 矯正工具
- ソケット挿入治具
- プラスチックハンマー
- 角材
- レバーブロック等2台
- 玉掛用ワイヤーロープ2本
- ノコギリ
- パイプカッター
- サドルスクレーパー
- 手カンナ
- 手鏡
- EFコントローラ
- 発電機
- エタノール
- ペーパータオル
- ウエス
- ラチェットレンチ
- ニッパー
- HPPE管用メカニカルソケット(インナーコア付) 2個
- パイプ(短管) 補修範囲長さ
- EFソケット 1個
- : 専用工具
西尾レントオール様からレンタルできます。
- : 補強用ソケット挿入用工具
- : 共通工具
- : 補強・補修工具

施工フロー


1. スキズオフ位置および切断位置の決定

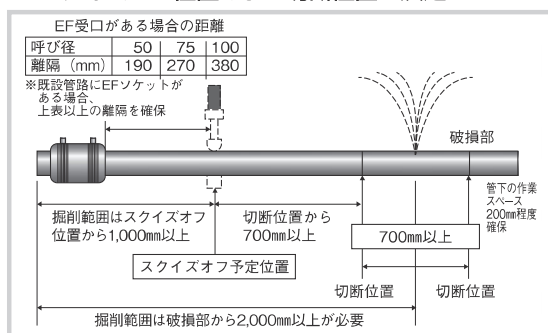


2. 管の清掃、スクレープ(切削)

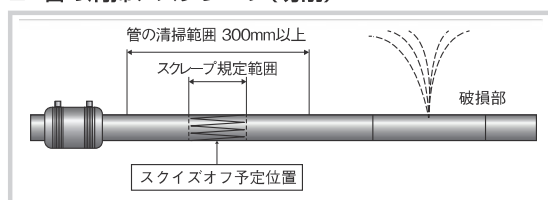


3. スキズオフ機の設置と圧着

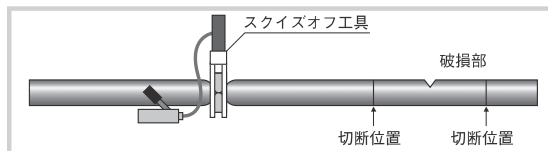


4. 管の切断

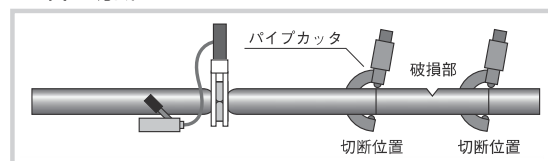


5. 圧着部補強用EFソケットの設置

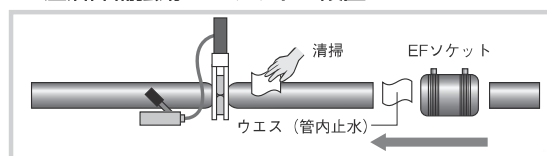

6. 補修用短管の接合

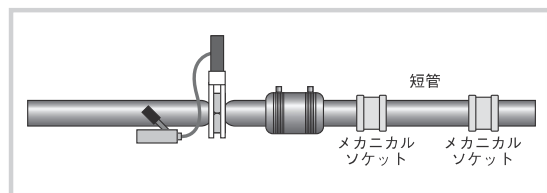


7. スキズオフ機の取り外しと圧着部の矯正

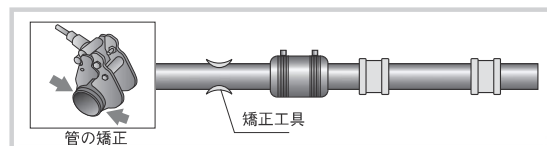

8. 補強用EFソケットの挿入




9. 補強用EFソケットの融着

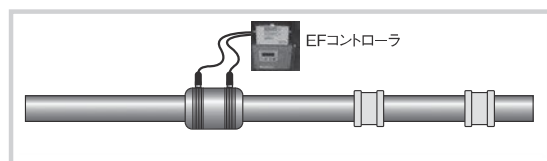


標準配管例


1. 分水工・曲り・T字工 (イメージ)

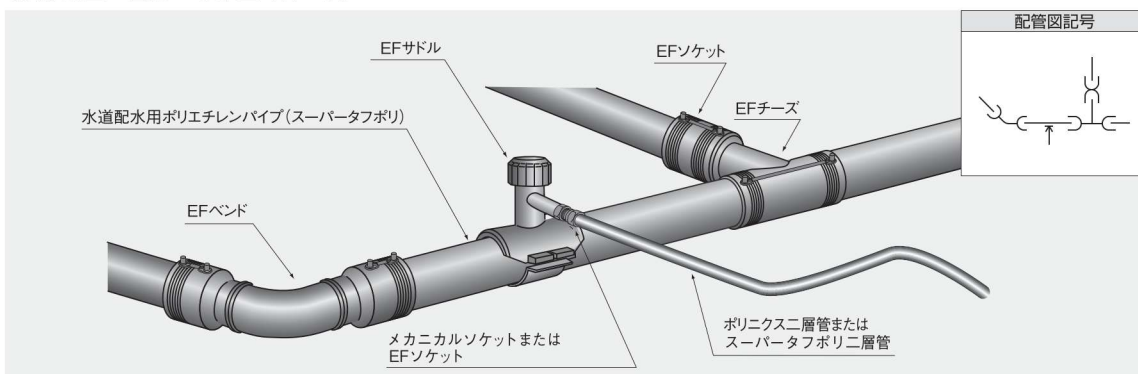


2. 仕切弁工 (フランジレスシステムの場合)

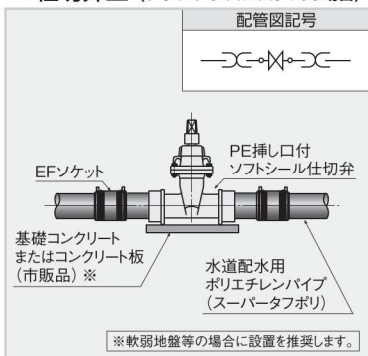



3. 消火栓工

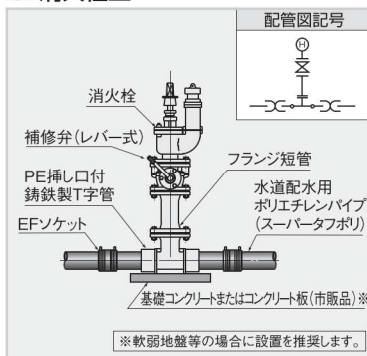


4. 空気弁工

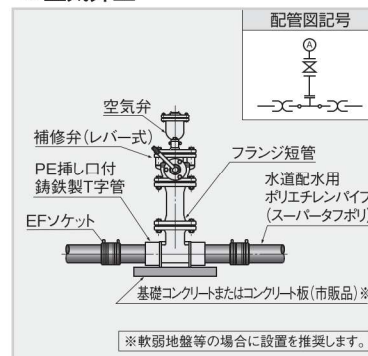


5. ダクタイル鋳鉄管との接続

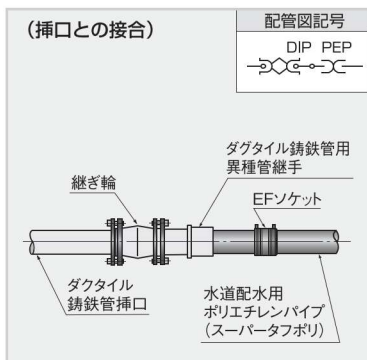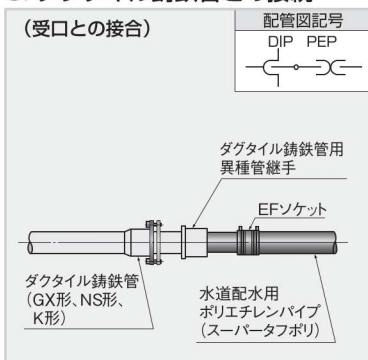


6. 鋼管との接続

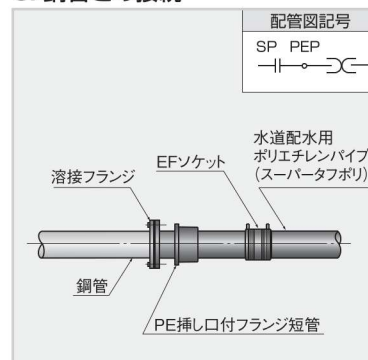

7. 水道用硬質塩化ビニル管 (JIS K6742)との接続

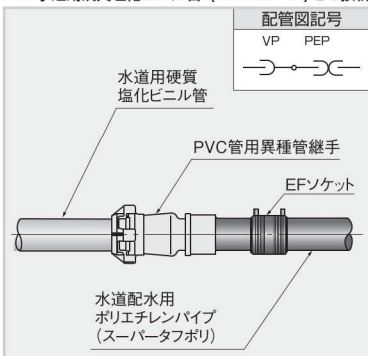


8. 継輪を用いた補修

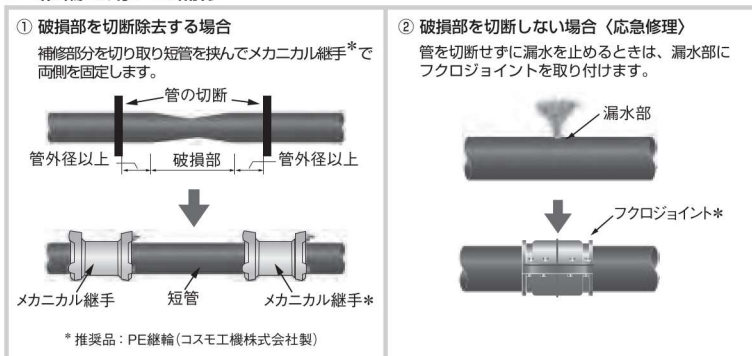

水道配水用ポリエチレンパイプ

管

直管(品番7005) PEPφ××

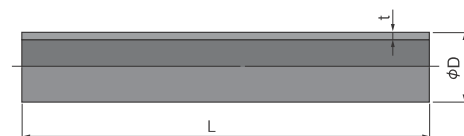


単位：mm

呼び径	外径D		厚さt		長さL +100 0	内径	参考 質量		規格	定価
	基準寸法	平均外径の 許容差	基準寸法	許容差			(kg/m)	(kg/本)		
50	63.0	+0.4 0	5.8	+0.9 0	5000	50.7	1.07	5.37	JWWA K144	9,520
75	90.0	+0.6 0	8.2	+1.3 0	5000	72.6	2.17	10.87		19,260
100	125.0	+0.8 0	11.4	+1.8 0	5000	100.8	4.20	20.98		31,070
150	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	5000	145.3	8.67	43.36		57,080
200	250.0	+1.5 0	22.7	+3.5 0	5000	201.9	16.69	83.44	PTC K03	102,540
☆250	315.0	+1.9 0	28.6	+4.1 0	5000	254.7	26.37	131.86		159,130
☆300	355.0	+2.2 0	32.2	+4.5 0	5000	287.2	33.42	167.10		202,070

備考1. 内径及び質量は、管の寸法を中心寸法とし、管に使用する材料の密度を0.960g/cm³として計算したものです。なお、1本当たりの質量は、5000mmで計算しています。

2. 平均外径Dとは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の前平均値または円周測定値を円周率3.142で除した値です。

EF受口付(片受)直管 (品番7505) EFφ××

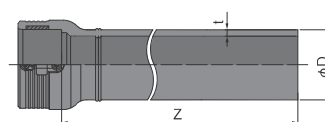

単位：mm

呼び径	外径D		厚さt		有効長Z +100 0	直管部内径 (参考)	参考質量 (kg/本)	規格	定価
	基準寸法	平均外径の 許容差	基準寸法	許容差					
● 50	63.0	+0.4 0	5.8	+0.9 0	5000	50.7	5.70	JWWA K144	13,720
● 75	90.0	+0.6 0	8.2	+1.3 0	5000	72.6	11.30		26,370
● 100	125.0	+0.8 0	11.4	+1.8 0	5000	100.8	21.89		42,780
● 150	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	5000	145.3	45.48		79,410
● 200	250.0	+1.5 0	22.7	+3.5 0	5000	201.9	88.70	PTC K03	143,560


備考1. 直管部内径は管の寸法を中心寸法として計算したものです。

2. 平均外径Dとは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の前平均値または円周測定値を円周率3.142で除した値をいう。

3. 受口部寸法は、EF継手・片受口共通寸法をご参照ください (P.424)。

●：同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
☆印は受注生産品です。

継手

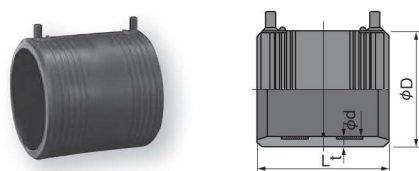EFソケット (呼び径50、75、100、150、200 品番8161) (呼び径250、300 品番9161) 


呼び径により写真と形状が異なる場合があります。

単位：mm

呼び径	d	t(最小)	L	D(参考)	規格	定価
50	63.2	5.8	96	81	JWWA K145	3,740
75	90.3	8.2	125	112		6,390
100	125.4	11.4	158	155		10,510
150	180.7	16.4	194	221		19,680
200	251.1	22.7	257	311	PTC K13	43,380
☆250	316.4	28.6	267	382		73,540
☆300	357.1	32.2	290	438		134,130


備考1. 外径寸法Dは参考寸法ですので、さや管内に配管する場合、EFソケットとさや管との隙間は十分な余裕を見込んでください。

EF継手・片受口 共通寸法



単位：mm

呼び径	d	ℓ	t(最小)	D(参考)
50	63.2	48	5.8	83
75	90.3	62	8.2	114
100	125.4	77	11.4	157
150	180.7	95	16.4	232
200	251.1	127	22.7	310

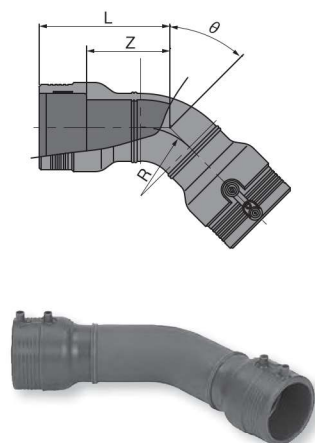EFベンド〈両受型〉(品番8763) 


呼び径・角度により写真と形状が異なる場合があります。

単位：mm


呼び径	θ	L	Z(参考)	管芯長 (参考)	R	規格	定価
● 50	90°	204	156	293	63	JWWA K145	20,170
	45°	154	106	217			19,490
	22° 1/2	136	88	160			17,580
	11° 1/4	130	82	160			17,580
● 75	90°	280	218	401	90		27,150
	45°	250	188	376			25,470
	22° 1/2	200	138	280			25,100
	11° 1/4	190	128	260			25,100
● 100	90°	325	248	446	125		47,770
	45°	270	193	375			41,410
	22° 1/2	220	143	279			40,880
	11° 1/4	215	138	280			40,880
● 150	90°	430	335	583	180		94,130
	45°	330	235	452			84,000
	22° 1/2	285	190	379			72,710
	11° 1/4	265	170	340			72,710
● 200	☆ 90°	516	389	613	250	PTC K13	174,980
	☆ 45°	360	233	429			169,260
	☆ 22° 1/2	309	182	359			162,160
	☆ 11° 1/4	282	155	300			162,160

●：同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
☆印は受注生産品です。

EF片受ベンド(品番8763)

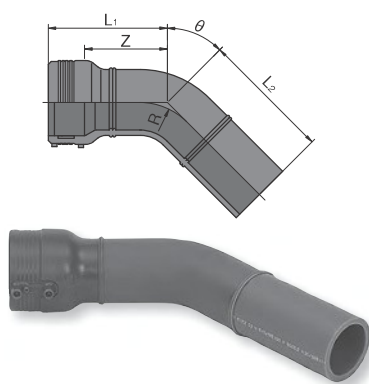


■組み合わせベンドの寸法




呼び径	角度	H	Z	呼び径	角度	H	Z	呼び径	角度	H	Z	呼び径	角度	H	Z	呼び径	角度	H	Z
50	90°	370	370	75	90°	538	538	100	90°	608	608	150	90°	815	815	200	90°	875	875
	45°	190	459		45°	338	816		45°	352	850		45°	442	1067		45°	398	961
	22° 1/2	90	450		22° 1/2	145	727		22° 1/2	152	766		22° 1/2	203	1020		22° 1/2	197	991
	11° 1/4	43	440		11° 1/4	70	709		11° 1/4	78	788		11° 1/4	96	971		11° 1/4	90	913

ショートベンド(品番8762)

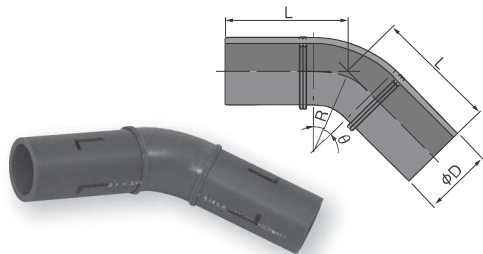

呼び径	θ	D	R	L	管芯長 (参考)	規格	定価
50	90°	63	63	210	381	JWWA K145	12,430
	45°	63	63	160	316		11,770
	22° 1/2	63	63	146	280		9,960
	11° 1/4	63	63	140	260		9,960
☆200	90°	250	250	495	833	PTC K13	83,630
	45°	250	250	330	649		78,430
	22° 1/2	250	250	333	659		71,980
	11° 1/4	250	250	306	640		71,980


ベンド(品番8762)



呼び径	θ	D	L	S	管芯長 (参考)	規格	定価
☆250	90°	315	1080	340	1816	PTC K13	279,850
	45°	315	570	340	1112		279,050
	22° 1/2	315	530	344	1053		101,010
	11° 1/4	315	370	342	740		80,810
☆300	90°	355	1161	360	1952		343,620
	45°	355	610	360	1190		336,290
	22° 1/2	355	567	366	1127		123,410
	11° 1/4	355	396	366	800		100,280

呼び径・角度により写真と形状が異なる場合があります。
 ●：同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
 ☆印は受注生産品です。


EF Sベンド〈両受型〉(品番8761)

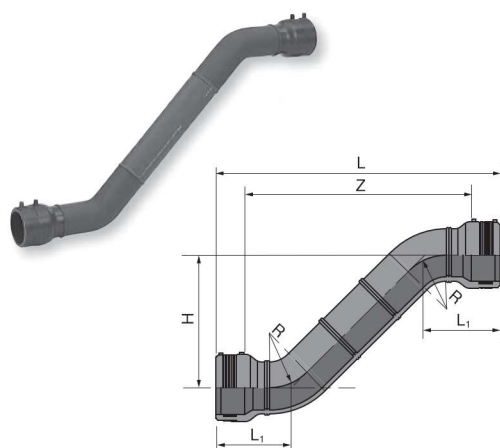

単位: mm

呼び径	H	L	L ₁	Z(参考)	管芯長 (参考)	R	規格	定価
● 50	×300H	620	154	520	639	63	JWWA K145	33,340
	×450H	770		670	851			34,020
	×600H	920		820	1063			34,950
● 75	×300H	800	250	680	797	90		36,510
	×450H	950		830	1009			37,610
	×600H	1100		980	1221			39,890
● 100	×300H	840	270	680	794	125		58,370
	×450H	990		830	1006			63,460
	×600H	1140		980	1218			68,300
● 150	×300H	960	330	760	869	180	109,790	
	×450H	1110		910	1081		113,510	
	☆×600H	1260		1060	1293		122,410	
☆● 200	×300H	1000	360	750	853	250	PTC K13	290,660
	×450H	1150		900	1065			293,180
	×600H	1300		1050	1277			302,690

EF片受Sベンド(品番8761)

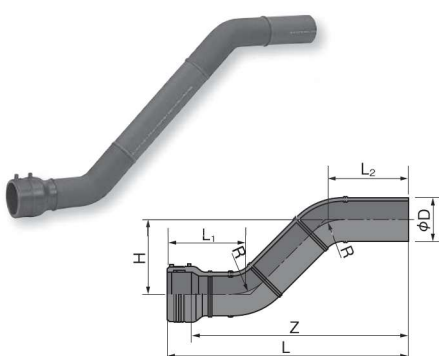


単位: mm

単位：mm

呼び径	H	D	L	L ₁	L ₂	Z(参考)	管芯長 (参考)	R	規格	定価
● 50 ☆	×300H	63	620	154	163	570	689	63	JWWA K145	28,260
	×450H	63	770			720	901			28,920
	×600H	63	920			870	1113			29,800
● 75	×300H	90	840	250	290	780	897	90		31,470
	×450H	90	990			930	1109			32,100
	×600H	90	1140			1080	1321			32,760
● 100	×300H	125	870	270	305	790	904	125		45,470
	×450H	125	1020			940	1116			49,570
	×600H	125	1170			1090	1328			50,860
● 150	×300H	180	1020	330	390	920	1029	180	86,070	
	×450H	180	1170			1070	1241		89,630	
	×600H	180	1320			1220	1453		98,180	
☆● 200	×300H	250	980	360	330	850	1083	250	PTC K13	236,530
	×450H	250	1130			1000	1295			238,940
	×600H	250	1280			1150	1507			248,030

Sベンド(品番8760)

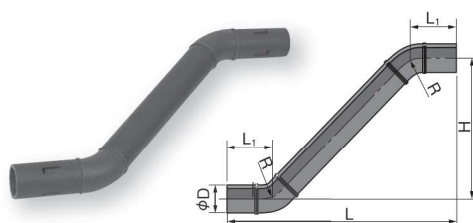

単位: mm


呼び径	H	D	L	L ₁	R	管芯長 (参考)	規格	定価
50	×300H	63	626	163	63	737	JWWA K145	23,520
	×450H	63	776		63	949		24,160
	☆×600H	63	926		63	1161		24,980
☆200	×300H	250	960	330	250	1063	PTC K13	186,180
	×450H	250	1110		250	1275		188,480
	×600H	250	1260		250	1487		197,160

呼び径・H寸法により写真と形状が異なる場合があります。

●: 同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

☆印は受注生産品です。


EFチーズ〈両受型〉(品番8261)

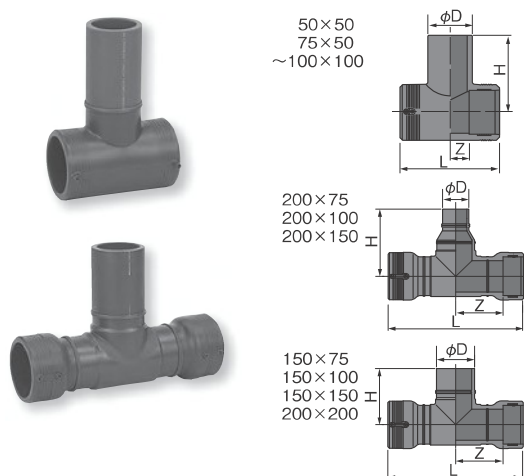

単位: mm							
呼び径	D	L	Z	H	規格	定価	
50× 50	63	170	37	180	JWWA K145	23,140	
75× 50	63	202	39	270		26,940	
75× 75	90	202	39	265		26,940	
100× 50	63	270	57	330		43,580	
100× 75	90	270	57	300		43,580	
100×100	125	270	57	315		43,580	
●150× 75	90	700	255	400		136,030	
●150×100	125	700	255	400	PTC K13	136,030	
●150×150	180	700	255	400		136,030	
☆●200× 75	90	916	331	470		344,450	
☆●200×100	125	916	331	472		344,450	
☆●200×150	180	916	331	470		344,450	
☆●200×200	250	916	331	429		344,450	

備考1. 分岐部内面のバット融着のビードは切除していません。

EF片受チーズ(品番8261)

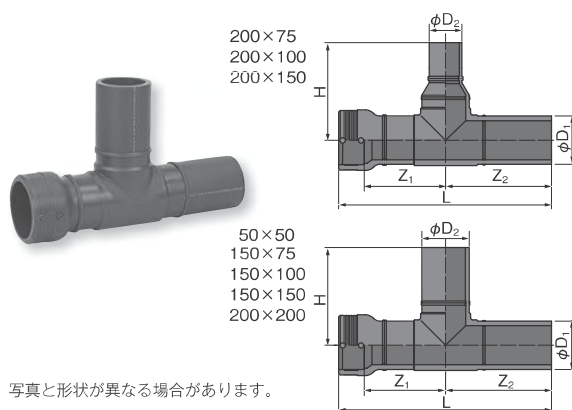


単位: mm								
呼び径	L	Z ₁	Z ₂	H	D ₁	D ₂	規格	定価
● 50× 50	388	146	194	198	63	63	JWWA K145	18,530
●150× 75	750	255	400	400	180	90		118,420
☆●150×100	750	255	400	400	180	125		118,420
●150×150	750	255	400	400	180	180		118,420
☆●200× 75	887	330	430	470	250	90	PTC K13	304,840
☆●200×100	887	330	430	472	250	125		304,840
☆●200×150	887	330	430	470	250	180		304,840
☆●200×200	887	330	430	429	250	250		304,840

備考1. 分岐部内面のバット融着のビードは切除していません。

写真と形状が異なる場合があります。

チーズ(品番8261)

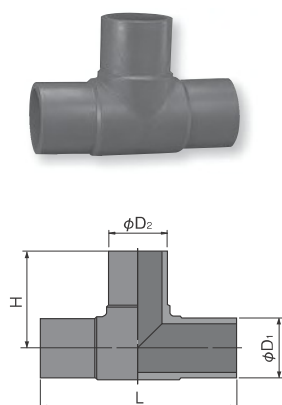


単位: mm						単位: mm					
呼び径	D ₁	D ₂	L	H	規格	呼び径	D ₁	D ₂	L	H	規格
50× 50	63	63	246	123	JWWA K145	☆300× 75	355	90	1365	472	PTC K13
☆200× 75	250	90	857	470	PTC K13	☆300×100	355	125	1365	510	
☆200×100	250	125	857	472		☆300×150	355	180	1365	549	
☆200×150	250	180	857	470		☆300×200	355	250	1365	608	
☆200×200	250	250	857	429		☆300×250	355	315	1480	633	
☆250× 75	315	90	1210	450		☆300×300	355	355	1480	646	
☆250×100	315	125	1210	480							
☆250×150	315	180	1210	510							
☆250×200	315	250	1220	570							
☆250×250	315	315	1330	600							

備考1. 呼び径50×50は金属継手・メカニカル継手とは接合できませんのでご注意ください。

呼び径により写真と形状が異なる場合があります。


呼び径により写真と形状が異なる場合があります。

●: 同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
☆印は受注生産品です。

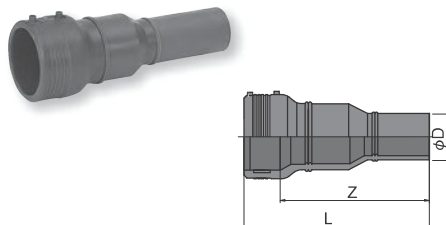EF片受レデューサ(品番8263) 


単位: mm

呼び径	D	L	Z(参考)	規格	定価
● 75× 50	63	400	338	JWWA K145	19,680
● 100× 50	63	460	383		26,520
● 100× 75	90	500	423		28,370
● 150× 100	125	600	505		53,120
☆● 200× 75	90	532	405	PTC K13	157,780
☆● 200× 100	125	543	416		157,780
☆● 200× 150	180	584	457		157,780

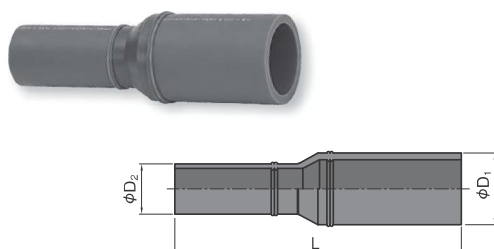レデューサ(呼び径50、75、100、150 品番8263)(呼び径200、250、300 品番9263) 


単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	L	規格	定価
75× 50	90	63	360	JWWA K145	12,160
100× 50	125	63	395		16,490
100× 75	125	90	405		17,450
150× 100	180	125	485		34,500
☆200× 75	250	90	488	PTC K13	120,060
☆200× 100	250	125	499		120,060
☆200× 150	250	180	551		120,060
☆250× 200	315	250	860		126,250
☆300× 200	355	250	843		144,400
☆300× 250	355	315	828		144,400

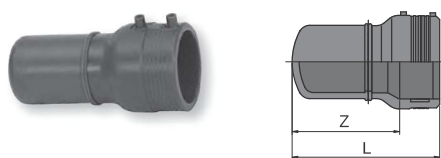EFキャップ(品番8265) 

単位: mm

呼び径	L	Z	規格	定価
● 50	171	123	JWWA K145	9,560
● 75	240	178		19,070
● 100	275	198		22,980
● 150	350	255		47,740
☆● 200	373	246	PTC K13	102,820

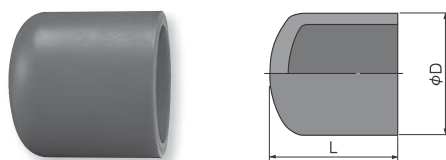キャップ(品番8265) 

単位: mm

呼び径	D	L	規格	定価
50	63	180	JWWA K145	6,170
☆ 75	90	117		9,010
☆ 100	125	137		12,450
☆ 150	180	188		20,220
☆ 200	250	344	PTC K13	63,220


備考1. 呼び径75以上はメカニカル継手とは接合できませんのでご注意ください。

呼び径・角度により写真と形状が異なる場合があります。

●: 同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

☆印は受注生産品です。

フランジ付EFチーズ〈両受型〉(RF形 品番8266) (GF形 品番8276)

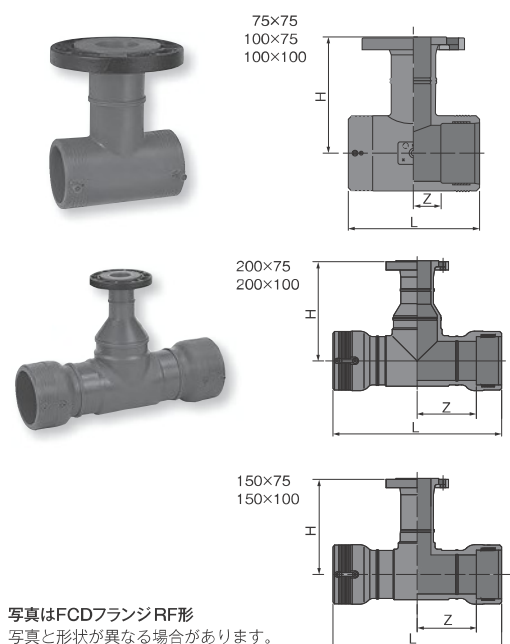

単位：mm


呼び径	L	Z	H	規格
75× 75	202	39	240	■
100× 75	270	57	270	
100×100	270	57	300	
●150× 75	700	255	280	
●150×100	700	255	270	PTC K13
●200× 75	916	331	440	
●200×100	916	331	470	

備考 1. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
2. 空気弁工および消火栓工には、PE 挿し口付铸铁製 T 字管をお使いください。
3. ボルト・ナットは含まれていません。
4. ボルト首下長さは P.432 をご参照ください。

品種

呼び径	水道形FCDフランジ 材質：FCD450-10 塗装：ノントール系塗装		水道形SUSフランジ 材質：SUS304		定価	
	RF形	GF形	RF形	GF形	FCD450-10	SUS304
75× 75	○	○	☆	☆	47,540	57,010
100× 75	○	○	☆	☆	76,370	85,810
100×100	☆	☆	☆	☆	76,370	92,630
150× 75	○	☆	☆	☆	171,540	181,010
150×100	☆	☆	☆	☆	171,540	187,810
200× 75	☆	☆	☆	☆	391,920	400,990
200×100	☆	☆	☆	☆	395,630	411,220

EF片受フランジ付チーズ(RF形 品番8266) (GF形 品番8276)

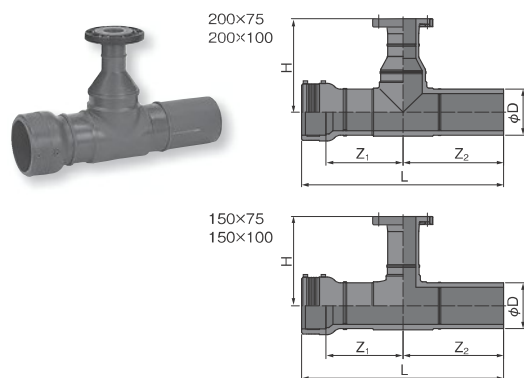

単位：mm

呼び径	D	L	Z ₁	Z ₂	H	規格
●150× 75	180	750	255	400	280	■
●150×100	180	750	255	400	270	
●200× 75	250	887	331	429	440	PTC K13
●200×100	250	887	331	429	470	

備考 1. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
2. 空気弁工および消火栓工には、PE 挿し口付铸铁製 T 字管をお使いください。
3. ボルト・ナットは含まれていません。
4. ボルト首下長さは P.432 をご参照ください。


品種

呼び径	水道形FCDフランジ 材質：FCD450-10 塗装：ノントール系塗装		水道形SUSフランジ 材質：SUS304		定価	
	RF形	GF形	RF形	GF形	FCD450-10	SUS304
150× 75	☆	☆	☆	☆	147,170	155,860
150×100	☆	☆	☆	☆	147,170	162,090
200× 75	☆	☆	☆	☆	333,400	342,060
200×100	☆	☆	☆	☆	336,940	351,860

●：同時通電工法可（同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です）
■印：JWWA K145 附属書（参考）掲載品
☆印は受注生産品です。

フランジ付チーズ(RF形 品番8266) (GF形 品番8276)

(水道形FCDフランジRF形)
(水道形SUSフランジRF形・GF形)



呼び径	D	L	H	規格	定価	
					FCD450-10	SUS304
☆200×75	250	857	440	PTC K13	291,900	300,580
☆200×100	250	857	470		295,450	310,350


備考1. メカニカル継手とは接合できませんのでご注意ください。
2. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
3. 空気弁工および消火栓工には、PE挿し口付鋳鉄製T字管をお使いください。
4. ボルト・ナットは含まれていません。
5. ボルト首下長さはP.432をご参照ください。

写真はFCDフランジRF形


写真と形状が異なる場合があります。

EFフランジ(RF形 品番8264) (GF形 品番8274)

(水道形FCDフランジRF形)



(水道形FCDフランジGF形)




(水道形 FCD フランジ RF 形)
(水道形 FCD フランジ GF 形)


単位: mm

呼び径	D	PCD A	L	Z(参考)	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
● 50	155	120	208	160	21	2	4-19	M16	■	19,340
● 75	211	168	210	148	24	2	4-19	M16		26,650
● 100	238	195	240	163	32	3.5	4-19	M16		39,170
● 150	290	247	320	225	37	5.5	6-19	M16		65,930
● 200	342	299	343	216	45	2	8-19	M16	PTC K13	149,040

(水道形SUSフランジRF形)
(JIS10K形SUSフランジRF形)



(水道形SUSフランジGF形)
(JIS10K形SUSフランジGF形)



(水道形 SUS フランジ RF 形)
(水道形 SUS フランジ GF 形)

単位: mm

呼び径	D	PCD A	L	Z(参考)	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
● 50	155	120	208	160	16	13	4-19	M16	■	24,170
● 75	211	168	210	148	18	16	4-19	M16		38,510
● 100	238	195	240	163	18	26	4-19	M16		45,080
● 150	290	247	320	225	22	33	6-19	M16		76,460
● 200	342	299	343	216	22	34	8-19	M16	PTC K13	186,300

(JIS10K 形 SUS フランジ RF 形)
(JIS10K 形 SUS フランジ GF 形)

単位: mm

呼び径	D	PCD A	L	Z(参考)	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
● 75	185	150	210	148	18	16	8-19	M16	■	38,510
● 100	210	175	240	163	18	26	8-19	M16		45,080
● 150	280	240	320	225	22	33	8-23	M20		76,460

備考1. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
2. ボルト・ナットは含まれていません。
3. ボルト首下長さはP.432をご参照ください。
4. 呼び径50水道形フランジは、水道メーター用フランジと寸法が異なります。
水道メーター用フランジとの接合についてはお問い合わせください。

写真と形状が異なる場合があります。

品種


呼び径	水道形				JIS10K 形			
	FCD RF形	GF形	SUS RF形	GF形	FCD RF形	GF形	SUS RF形	GF形
50	○	○	○	○	—	—	※	※
75	○	○	○	○	—	—	○	○
100	○	○	☆	☆	—	—	○	☆
150	○	○	☆	☆	—	—	○	☆
200	☆	☆	☆	☆	—	—	—	—

※印は水道形とフランジ形状が同一のため、水道形をご使用ください。


●: 同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
■印: JWWA K145 附属書 (参考) 掲載品
☆印は受注生産品です。

フランジ(RF形 品番8264)(GF形 品番8274)


(水道形FCDフランジRF形)
(JIS10K形FCDフランジRF形)




(水道形FCDフランジGF形)
(JIS10K形FCDフランジGF形)



(水道形SUSフランジRF形)
(JIS10K形SUSフランジRF形)



(水道形SUSフランジGF形)
(JIS10K形SUSフランジGF形)



写真と形状が異なる場合があります。

品種

呼び径	水道形				JIS10K 形			
	FCD		SUS		FCD		SUS	
	RF形	GF形	RF形	GF形	RF形	GF形	RF形	GF形
50	○	○	○	○	※	※	※	※
75	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆
100	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆
150	○	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
200	☆	☆	☆	☆	—	—	☆	☆
250	—	—	—	☆	—	—	—	☆
300	—	—	—	☆	—	—	—	☆

※印は水道形とフランジ形状が同一のため、水道形をご使用ください。

(水道形 FCD フランジ RF 形) (水道形 FCD フランジ GF 形) 単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
50	63	155	120	190	21	2	4-19	M16	■	14,770
75	90	211	168	265	24	2	4-19	M16		17,730
100	125	238	195	325	32	3.5	4-19	M16		24,870
150	180	290	247	350	37	5.5	6-19	M16		41,210
200	250	342	299	440	45	2	8-19	M16	PTC K13	96,460

(JIS10K 形 FCD フランジ RF 形) (JIS10K 形 FCD フランジ GF 形) 単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
75	90	185	150	265	24	2	8-19	M16	■	26,710
100	125	210	175	325	32	3.5	8-19	M16		34,330
150	180	280	240	350	37	5.5	8-23	M20		53,400

(水道形 SUS フランジ RF 形) (水道形 SUS フランジ GF 形) 単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
50	63	155	120	190	16	13	4-19	M16	■	18,950
75	90	211	168	265	18	16	4-19	M16		26,400
100	125	238	195	325	18	26	4-19	M16		39,800
150	180	290	247	350	22	33	6-19	M16		62,430
200	250	342	299	440	22	34	8-19	M16	PTC K13	146,170

(JIS10K 形 SUS フランジ RF 形) (JIS10K 形 SUS フランジ GF 形) 単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
50	63	155	120	190	16	13	4-19	M16	■	18,950
75	90	185	150	265	18	16	8-19	M16		28,800
100	125	210	175	325	18	26	8-19	M16		43,420
150	180	280	240	350	22	33	8-23	M20		68,100
200	250	330	290	440	22	34	12-23	M20	メーカー	160,090

(水道形 SUS フランジ GF 形) 単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
250	315	410	360	475	24	33.5	8-23	M20	PTC K13	223,940
300	355	464	414	515	24	37	10-23	M20		310,010

(JIS10K 形 SUS フランジ GF 形) 単位: mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	規格	定価
250	315	400	355	475	24	33.5	12-25	M20	メーカー	346,740
300	355	445	400	515	24	37	16-25	M20	規格	430,980

備考1. 同梱されているKV/パッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。

2. ボルト・ナットは含まれていません。

3. ボルト首下長さはP.432をご参照ください。

4. 呼び径50水道形フランジは、水道メーター用フランジと寸法が異なります。


水道メーター用フランジとの接合についてはお問い合わせください。

5. バタフライ弁と接合する場合には、フランジの内径と干渉する恐れがあります。

■印: JWWA K145 附属書 (参考) 掲載品
☆印は受注生産品です。

PE挿し口付フランジ短管<N型> (品番9460)

(GF形)

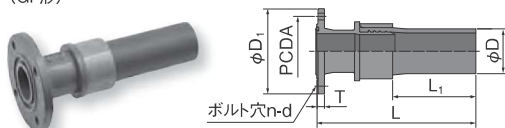

- 備考 1. GF形フランジとは接続できません。
 2. フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号(SBR)が付属しています。
 3. フランジの材質はFCD450-10です。
 4. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。
 5. 接合は、先にフランジ側を行い、その後EF接合を行うことをお奨めします。
 6. ボルト・ナットは含まれていません。
 7. ボルト首下長さは下記をご参照ください。
 8. 呼び径50水道形フランジは水道メータ用フランジと寸法が異なります。
 9. JIS10K形に弓形トルクレンチは使用できません。ソケットタイプまたはユニバーサルタイプのトルクレンチをご使用ください。

(水道形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	D1	PCDA	L	L1	n	d	T	ボルト	規格	定価
50	63	155	120	360	195	4	19	20	M16	PTC G32	31,670
75	90	211	168	400	213	4	19	21			40,030
☆100	125	238	195	445	233	4	19	21			57,090
☆150	180	290	247	500	266	6	19	22			94,730
☆200	250	342	299	595	331	8	19	23			189,390

(JIS10K形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	D ₁	PCDA	L	L ₁	n	d	T	ボルト	規格	定価
☆75	90	185	150	400	213	8	19	21	M16	PTC G32	58,860
☆100	125	210	175	445	233	8	19	21			72,930
☆150	180	280	240	500	266	8	23	22	M20		116,590
☆200	250	330	290	595	331	12	23	23			208,690

フランジの接合

① ポリエチレン製フランジ(RF形)

呼び径	ボルト締め付けトルク N・m
50	32
75	44
100	54
150	60
200	64

備考: PE挿し口付フランジ短管を除く。

② ポリエチレン製フランジ(GF形)
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管

呼び径	ボルト締め付けトルク N・m
50~200	60
200(JIS10K形)	90
250・300	90

③ ボルト締め付け時の注意事項

- ボルトは片締めにならないように、対角線上交互に均等に締め切ってください。また、ボルト締め作業が容易かつ確実に進めるように継手掘りを行ってください。
- ボルト、ナットはフランジ呼び径及び種類に適用した太さ・長さ・本数を準備してください。ボルト本数の省略や長さの不足したボルトの使用は絶対に避けてください。
- ボルト締めをする前に、バックギンがフランジに対して正常に接触するかどうかを確認してください。軸心がズレて未接触部分があると漏水、ボルト片締めの原因になるので注意してください。
- GF形フランジはフランジ面同士が接触するまで締めてください。

④ 組み合わせの注意事項

フランジ接合を行う場合は、組み合わせに注意してください。

<接合可能な組み合わせ>



<接合できない組み合わせ>



⑤ フランジを使用した場合の相手管種によるボルト首下長さ

単位: mm


呼び径	FCDフランジ(水道・JIS10K形)での接続				PE挿し口付フランジ短管(水道・JIS10K形)での接続				SUSフランジ(水道・JIS10K形)での接続			
	鉄管関連製品		銅管関連製品		鉄管関連製品		銅管関連製品		鉄管関連製品		銅管関連製品	
	異形管フランジ (水道形・JIS10K形) (JWWA G 114) 仕切弁 (2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)	銅管関連製品 (JIS10K形) (JIS B 2220)	塩ビ管関連製品 (水道形・JIS10K形) (TSフランジ・SGR-NAフランジ)	異形管フランジ (水道形・JIS10K形) (JWWA G 114) 仕切弁 (2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)	銅管関連製品 (JIS10K形) (JIS B 2220)	塩ビ管関連製品 (水道形・JIS10K形) (TSフランジ・SGR-NAフランジ)	異形管フランジ (水道形・JIS10K形) (JWWA G 114) 仕切弁 (2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)	銅管関連製品 (JIS10K形) (JIS B 2220)	塩ビ管関連製品 (水道形・JIS10K形) (TSフランジ・SGR-NAフランジ)
50	70	80	—	80	65	65	—	65	80	80	80	80
75	80	80	70	80	70	70	70	80	90	90	80	90
100	90	90	80	90	70	80	70	80	100	100	90	100
150	100	100	100	100	80	80	80	80	110	110	110	120
200	100	110	—	110	80	80	80	80	110	120	110	120
250	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	—	120
300	—	—	—	—	—	—	—	—	120	130	—	130

上表の数値はフランジ2枚、ナット、座金2枚、バックギン(ガスケット)の厚みを足しあわせたものに余裕をみて算出したボルト首下長さです。GF形の製品については、バックギン(ガスケット)の厚みは足し合わせておりません。
 必要に応じて適切な長さのボルトをご使用ください。

フランジレス継手<N型>

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 DIP PEP

1 GX形(品番9461)

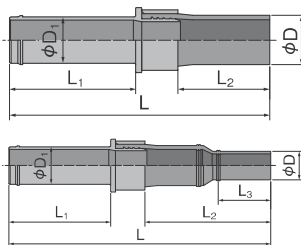

写真と形状が異なる場合があります。


- ・同径製品とGX形ダクタイル直管受口を接合する場合は白線、GX形ダクタイル異形管受口を接合する場合は赤線を適用してください。
- ・異径製品とGX形ダクタイル直管受口またはGX形ダクタイル異形管受口を接合する場合は赤線を適用してください。

単位: mm

呼び径	D	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L	規格	定価
75× 50	63	93	320	328	125	730	メーカー規格	63,610
75	90	93	320	213	—	615		41,980
100× 50	63	118	320	386	125	815		95,510
100× 75	90	118	320	396	165	825		97,060
100	125	118	320	233	—	660		65,240
☆150×100	125	169	330	449	178	895		162,990
150	180	169	330	266	—	710		107,160
☆ 200	250	220	345	331	—	830		208,430

- 備考1. 内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装です。
 2. 外面塗装は耐食亜鉛系塗装です。
 3. 異形管鋳鉄部の挿し口寸法は、JWWA G120、121に準拠する。

2 NS形(品番9461)

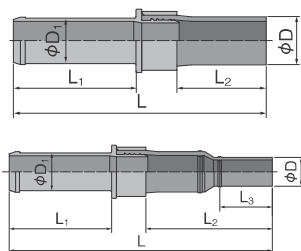


単位: mm

呼び径	D	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L	規格	定価
☆ 75× 50	63	93	320	328	125	730	メーカー規格	56,750
☆ 75	90	93	320	213	—	615		35,120
☆100× 50	63	118	320	386	125	815		85,610
☆100× 75	90	118	320	396	165	825		87,160
☆ 100	125	118	320	233	—	660		55,340
☆150×100	125	169	330	449	178	895		153,190
☆ 150	180	169	330	266	—	710		97,350
☆ 200	250	220	345	331	—	830		181,230

- 備考1. 塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタル系塗装です。


3 K形(品番9461)

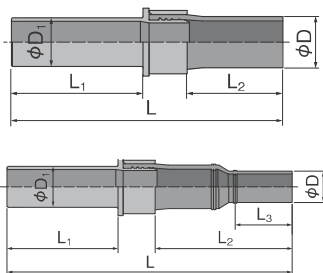

単位: mm

呼び径	D	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L	規格	定価
☆ 75× 50	63	93	320	328	125	730	メーカー規格	54,790
75	90	93	320	213	—	615	PTC G32	33,150
☆100× 50	63	118	320	386	125	815	メーカー規格	82,660
☆100× 75	90	118	320	396	165	825		84,190
100	125	118	320	233	—	660		52,450
☆150×100	125	169	330	449	178	895	PTC G32	143,320
☆ 150	180	169	330	266	—	710		87,240
☆ 200	250	220	345	331	—	830		178,610

- 備考1. 塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタル系塗装です。
 2. K形はT形挿し口面取り加工をすれば、T形受口にも接合できます。


PE挿し口付鋳鉄製T字管(RF形・GF形)(品番9463) 

(水道形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	PCDA	D2	H1	H2	L1	L	n	d	規格	定価
75×75	90	168	211	140	70	304	730	4	19		72,030
100×75	125	168	211	160	90	354	820	4	19	PTC	104,950
150×75	180	168	211	190	120	414	945	4	19	G32	163,650
☆200×75	250	168	211	230	160	498	1160	4	19		338,130

- 備考1. フランジは水道形です。
 2. フランジの材質はFCD450-10です。
 3. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 4. 同梱されているKV/パッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
 5. ボルト・ナットは含まれていません。


PE挿し口付うず巻式T字管(RF形・GF形)(品番9464) 

(水道形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	PCDA	D2	H1	H2	L1	L	n	d	規格	定価
☆75×75	90	168	211	250	100	304	730	4	19	PTC	108,040
☆100×75	125	168	211	250	110	354	820	4	19	G32	157,410
☆150×75	180	168	211	280	140	414	945	4	19		245,470
☆200×75	250	168	211	300	165	498	1160	4	19	規格	506,370

- 備考1. フランジは水道形です。
 2. フランジの材質はFCD450-10です。
 3. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 4. 同梱されているKV/パッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
 5. ボルト・ナットは含まれていません。


EF片受うず巻式T字管(RF形・GF形)(品番9465) 

(水道形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	PCDA	D2	H1	H2	L1	L	Z1	Z2	n	d	規格	定価
☆75×75	90	168	211	250	100	304	770	343	365	4	19	ゲ-カー	111,770
☆100×75	125	168	211	250	110	354	895	406	410	4	19	規格	163,790

- 備考1. フランジは水道形です。
 2. フランジの材質はFCD450-10です。
 3. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 4. 同梱されているKV/パッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
 5. ボルト・ナットは含まれていません。

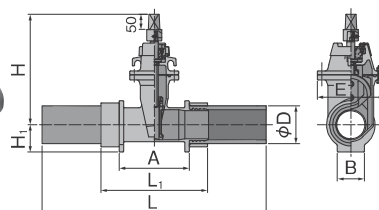
PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き・右開き)(品番9469)浅層埋設対応型 

呼び径	L1	L	D	A	B	H	H1	E	規格	定価
50	274	665	63	160	60	280	50	164		152,300
75	340	765	90	206	80	315	70	192	PTC	164,300
100	358	825	125	174	90	365	90	222	B22	205,300
150	442	975	180	242	150	440	120	290		341,900
☆200	564	1225	250	286	180	520	160	350		628,400

- 備考1. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 2. 開度計付タイプは受注生産となります。別途お問い合わせください

仕切弁の全開全閉回転数

呼び径	50	75	100	150	200
回転数	15	14	19	20	26

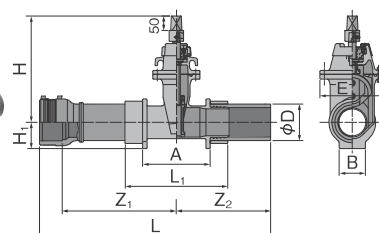EF片受ソフトシール仕切弁(左開き・右開き)(品番9469)浅層埋設対応型 



呼び径	本体部									規格	定価
	L	Z1	Z2	L1	D	A	B	H	H1	E	
●50	710	332	332	274	63	160	60	280	50	164	
●75	805	361	363	340	90	206	80	315	70	192	PTC
☆100	895	408	412	358	125	174	90	365	90	222	B22
☆150	1055	473	487	442	180	242	150	440	120	290	
☆200	1260	612	623	564	250	286	180	520	160	350	

- 備考1. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 2. EF片受口部寸法はP.424をご参照ください。

- : 同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
 ☆印は受注生産品です。

サンプロテクト～外層付水道配水用ポリエチレン管～(受注生産品)

直管

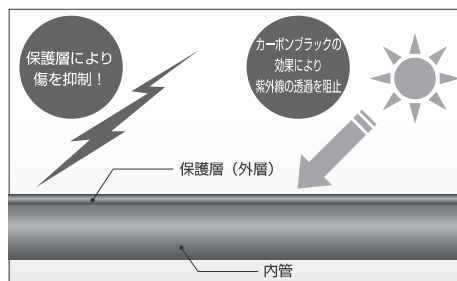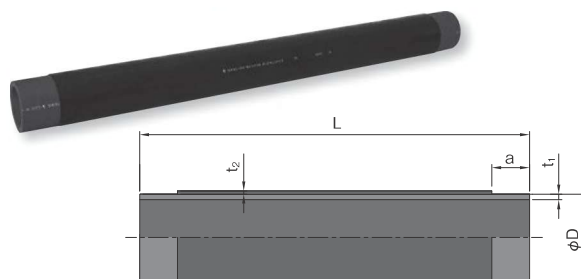


単位: mm

呼び径	外径D		厚さt ₁		a	保護層厚さt ₂	長さL +100 0	参考			定価
	基準寸法	平均外径の 許容差	基準寸法	許容差				被覆部外径	内径	質量(kg/本)	
50	63.0	+0.4 0	5.8	+0.9 0	48	1.5	5000	66.0	50.7	7.00	10,530
75	90.0	+0.6 0	8.2	+1.3 0	62	1.5	5000	93.0	72.6	13.17	20,920
100	125.0	+0.8 0	11.4	+1.8 0	79	1.5	5000	128.0	100.8	24.13	32,670
150	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	97	1.5	5000	183.0	145.3	47.84	54,490
200	250.0	+1.5 0	22.7	+3.5 0	127	1.5	5000	253.0	201.9	89.60	100,110

- 備考1. 平均外径Dとは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の前平均値または円周測定値を円周率3.142で除した値です。
 2. 平均外径Dと厚さは保護層部を除く内管の寸法です。
 3. 内径は管の中心寸法を基準として計算したものです。
 4. 質量は、管の寸法を基準寸法とし、内管に使用する材料の密度を0.960g/cm³、外管に使用する材料の密度を0.930g/cm³として計算したものです。なお、1本当たりの重量は、5,000mmで計算しています。
 5. 溶剤浸透防止機能はありません。
 6. 施工にあたっては、「サンプロテクト技術資料」に記載の施工標準を遵守してください。

外層付EFベンド <両受型>

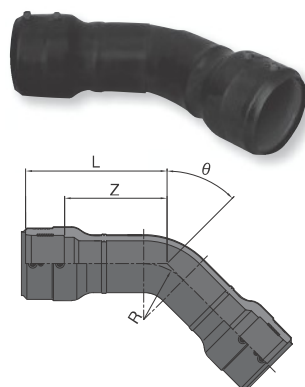


呼び径・角度により写真と形状が異なる場合があります。

呼び径	θ	L	Z(参考)	管芯長(参考)	R	定価
● 50	90°	204	156	293	63	40,370
	45°	154	106	217		38,970
	22° 1/2	136	88	160		36,260
	11° 1/4	130	82	160		35,100
● 75	90°	280	218	401	90	58,320
	45°	250	188	376		54,680
	22° 1/2	200	138	280		51,460
	11° 1/4	190	128	260		49,970
● 100	90°	325	248	446	125	103,060
	45°	270	193	375		88,990
	22° 1/2	220	143	279		83,500
	11° 1/4	215	138	280		82,370
● 150	90°	430	335	583	180	208,090
	45°	330	235	452		182,900
	22° 1/2	285	190	379		156,160
	11° 1/4	265	170	340		150,520

備考1. 呼び径50、75、100、150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。


外層付ベンド

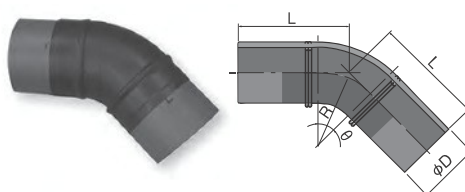

呼び径	θ	D	L	管芯長(参考)	R	定価
200	90°	250	495	833	250	231,620
	45°	250	330	649		216,690
	22° 1/2	250	333	659		198,810
	11° 1/4	250	306	640		198,670

- 備考1. 内側に使用している継手はPTC K13規格品です。
 2. 被覆のない部分の長さは直管(a寸法)と同じです。
 ●: 同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

外層付EFソケット

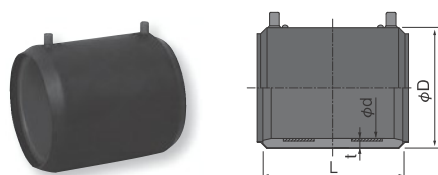


単位：mm

呼び径	d	t(最小)	L	D(最小)	定価
50	63.2	5.8	96	84	8,230
75	90.3	8.2	125	115	13,550
100	125.4	11.4	158	158	22,420
150	180.7	16.4	194	224	38,510
200	251.1	22.7	257	314	83,030

備考1. 外径寸法Dは参考寸法ですので、さや管内に配管する場合、EFソケットとさや管との隙間は十分な余裕を見込んでください。
 2. 厚さt(最小)は保護層部を除くEFソケット部のみの寸法です。
 3. 呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
 4. 呼び径200の内側に使用している継手はPTC K13規格品です。

外層付フランジ付EFチーズ <両受型>

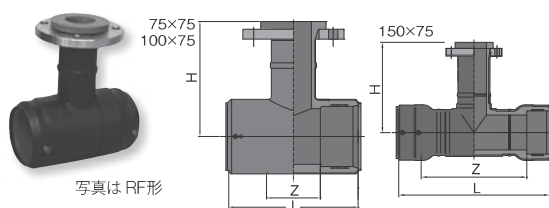


写真はRF形

(水道形 SUS フランジ RF 形) (水道形 SUS フランジ GF 形)
 (JIS10K 形 SUS フランジ RF 形) (JIS10K 形 SUS フランジ GF 形) 単位：mm

呼び径	L	Z	H	定価
75×75	202	78	240	92,000
100×75	270	114	270	158,850
●150×75	700	510	280	291,710

備考1. フランジ寸法は外層付フランジと共通です。2. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。3. ボルト・ナットは含まれていません。
 4. ボルト首下長さ及び締め付けトルクは、P.432をご参照ください。5. 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。6. 分岐部内面のバット融着のビードは削除してあります。7. 呼び径200×75については外層付PE挿し口付鋳鉄製T字管(水道形フランジ)になります。

外層付チーズ

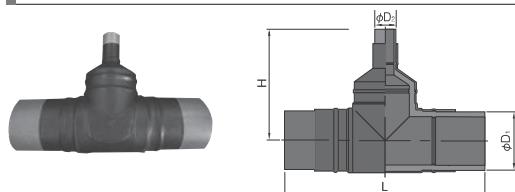


単位：mm

呼び径	D ₁	D ₂	L	H	定価
200×75	250	90	857	470	393,250
200×200	250	250	857	429	393,250

備考1. 被覆のない部分の長さは直管(a寸法)と同じです。
 2. 内側に使用している継手はPTC K13規格品です。

外層付レデュース




単位：mm


呼び径	D ₁	D ₂	L	定価
75×50	90	63	360	29,240
100×75	125	90	405	41,890
150×100	180	125	485	80,520
200×150	250	180	551	269,350

備考1. 被覆のない部分の長さは直管(a寸法)と同じです。
 2. 呼び径75×50、100×75、150×100の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
 3. 呼び径200×150の内側に使用している継手はPTC K13規格品です。

外層付フランジ

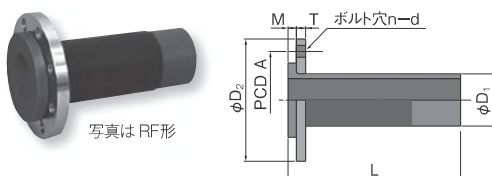

写真はRF形

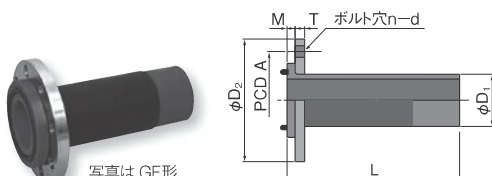

写真はGF形

呼び径により写真と形状が異なる場合があります。

(水道形 SUS フランジ RF 形) (水道形 SUS フランジ GF 形) 単位：mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	定価
50	63	155	120	190	16	13	4-19	M16	36,300
75	90	211	168	265	18	16	4-19	M16	58,580
100	125	238	195	325	18	26	4-19	M16	71,320
150	180	290	247	350	22	33	6-19	M16	115,880
200	250	342	299	440	22	34	8-19	M16	230,480

(JIS10K 形 SUS フランジ RF 形) (JIS10K 形 SUS フランジ GF 形) 単位：mm

呼び径	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	定価
50	63	155	120	190	16	13	4-19	M16	36,300
75	90	185	150	265	18	16	8-19	M16	58,580
100	125	210	175	325	18	26	8-19	M16	71,320
150	180	280	240	350	22	33	8-23	M20	115,880
200	250	330	290	440	22	34	12-23	M20	230,480

備考1. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
 2. ボルト・ナットは含まれていません。
 3. ボルト首下長さ及び締め付けトルクは、P.432をご参照ください。
 4. 被覆のない部分の長さは直管(a寸法)と同じです。
 5. 呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。
 6. 呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品です。


●：同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

関連製品

溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

ガソリンなどの有機溶剤による土壌汚染が懸念される場所でご使用ください。
(施工方法については同梱の手順書をご覧ください)

1 直管用スリーブ (品番9366)

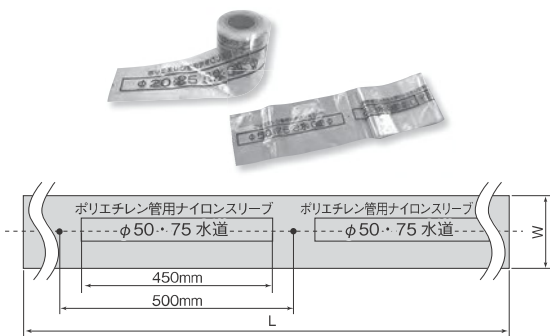


単位: mm

呼び径	W(幅)	L(長さ)	t(厚さ)	規格	定価
20・25	120	30,000	0.1	メーカー規格	12,550
50・75	220	6,000	0.1	PTC K20	3,390
100	300	6,000	0.1		4,080
150・200	550	6,500	0.1		7,250

備考1. 上記寸法には熱融着代の幅は含まれません。
2. 施工の際には防食テープを用意してください。
3. 呼び径50以上は直管5mにつき表の長さが必要です。
4. 呼び径20・25は給水用です。

2 分岐用スリーブ (品番9367)

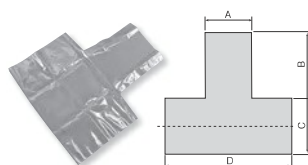

単位: mm

呼び径	A	B	C	D	t(厚さ)	規格	定価
50~100	400	500	550	880	0.1	メーカー規格	10,810

備考1. 上記寸法には熱融着代の幅は含まれません。
2. 施工の際には防食テープを用意してください。

●基本物性


呼び径	試験方法	単位	値
引張強度	軸方向	JIS Z 1702	MPa
	周方向		
伸び	軸方向	JIS Z 1702	%
	周方向		
突刺し強度	JAS 法	N	4.9以上
水蒸気透過度	JIS K 7129 A法 40℃×90%RH	g/(m ² ・d)	0.6以下
酸素透過度	JIS K 7126 B法 20℃×50%RH	cm ³ /(m ² ・d・MPa)	10以下

●浸透試験 — ポリエチレンシートを使った促進試験—

(1) 試験方法

- ①図のように2つの容器を突きあわせ、ポリエチレンシート（またはポリエチレンシートとナイロンスリーブ）を挟み込み、境界を作る。
- ②片方の容器に精製水、他方の容器にガソリンを入れる。
- ③24、72、168時間後に精製水を採取し、精製水側に浸透したガソリンを定量する。

*精製水、ガソリン容量: 730ml
ポリエチレンシートの厚さ: 0.13mm
ナイロンスリーブの厚さ: 0.1mm
境界面: 直径 35mm の円



(2) 試験結果

測定時間	24h	72h	168h
ポリエチレンシートの場合	3.6mg/ℓ	9.1mg/ℓ	24.8mg/ℓ
ポリエチレンシートとナイロンスリーブの場合	検出限界以下		

備考: 検出限界: 0.1mg/ℓ

ヘキサプラグ(仮止キャップ)〈製造元: 六菱ゴム株式会社〉



品名	呼び径
KCポリエチレン管EF片受口用ヘキサプラグ	50・75・100・150・200
KCポリエチレン管挿口用ヘキサプラグ	50・75・100・150・200・250・300

備考 1. 仮止め用であり耐圧性能はありません。
2. EF片受口用は受注生産品です。

その他(参考掲載品 販売元：前澤給装工業株式会社)／ PTC K13、B20、B24

参考掲載品

1 個当：円

EFサドル POLITEC 規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
50×25	17,780	5
75×25	18,700	4
75×50	前澤給装工業(株)にお問い合わせください。	2
100×25	20,820	3
100×50	前澤給装工業(株)にお問い合わせください。	2
150×25	28,760	2
150×50	前澤給装工業(株)にお問い合わせください。	2

参考掲載品

1 個当：円

止水機能付EFサドル		
		
サイズ	価格	梱包数
50×20	16,420	5
50×25	17,650	5
75×20	16,870	4
75×25	18,430	4
75×50	31,370	2
100×20	18,700	3
100×25	20,000	3
100×50	35,440	2
150×20	23,600	2
150×25	24,720	2
150×50	38,720	2

参考掲載品

1 個当：円

EFサドル付分水栓 POLITEC 規格品					
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50×20	40,570	1	150×20	51,250	1
50×25	42,390	1	150×25	52,900	1
75×20	41,090	1	150×30	83,460	1
75×25	42,730	1	150×40	92,940	1
75×30	66,910	1	150×50	102,050	1
75×40	81,100	1	200×20	58,010	1
75×50	91,240	1	200×25	59,800	1
100×20	44,370	1	200×30	92,240	1
100×25	46,010	1	200×40	101,380	1
100×30	76,440	1	200×50	111,490	1
100×40	85,560	1			
100×50	95,680	1			
備考 (1)せん孔ホルソーは水道配水用ポリエチレン管専用のせん孔ホルソーを使用してください。 (2)呼び径 200 には、バンド及びクランプはありません。					

参考掲載品

1 個当：円

鋳鉄サドル付分水栓 POLITEC 規格品					
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50×20	26,700	1	150×20	38,890	1
50×25	29,190	1	150×25	41,420	1
75×20	28,540	1	150×30	70,270	1
75×25	30,850	1	150×40	80,820	1
75×30	58,950	1	150×50	94,870	1
75×40	65,340	1	200×20	63,220	1
75×50	79,160	1	200×25	66,500	1
100×20	31,050	1	200×30	91,350	1
100×25	33,580	1	200×40	98,070	1
100×30	62,420	1	200×50	112,920	1
100×40	68,740	1			
100×50	82,590	1			
備考 せん孔ホルソーは水道配水用ポリエチレン管専用のせん孔ホルソーを使用してください。					

参考掲載品

1 個当：円

ねじ付融着継手 おねじ付回転型 POLITEC 規格品			ねじ付融着継手 平行めねじ付回転型 POLITEC 規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50×50 (テー/おねじ)	26,360	8	50×50 (平行めねじ)	30,750	8

参考掲載品

1 個当：円

EF 変換ソケット おす POLITEC 規格品			EF 変換ソケット メータ用 POLITEC 規格品			EF 変換ソケット 回転止水栓用 POLITEC 規格品		
								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50×50 (テー/おねじ)	24,900	8	50×50 (メーターナット)	32,210	8	50×50 (平行めねじ)	36,610	8

(注) (1) EF サドル及び EF サドル付分水栓は呼び径(仕様)により一部形状が異なる場合があります。
(2) EF サドル分岐部に接続する給水管継手は、EF サドルの仕様により異なりますのでご注意ください。